
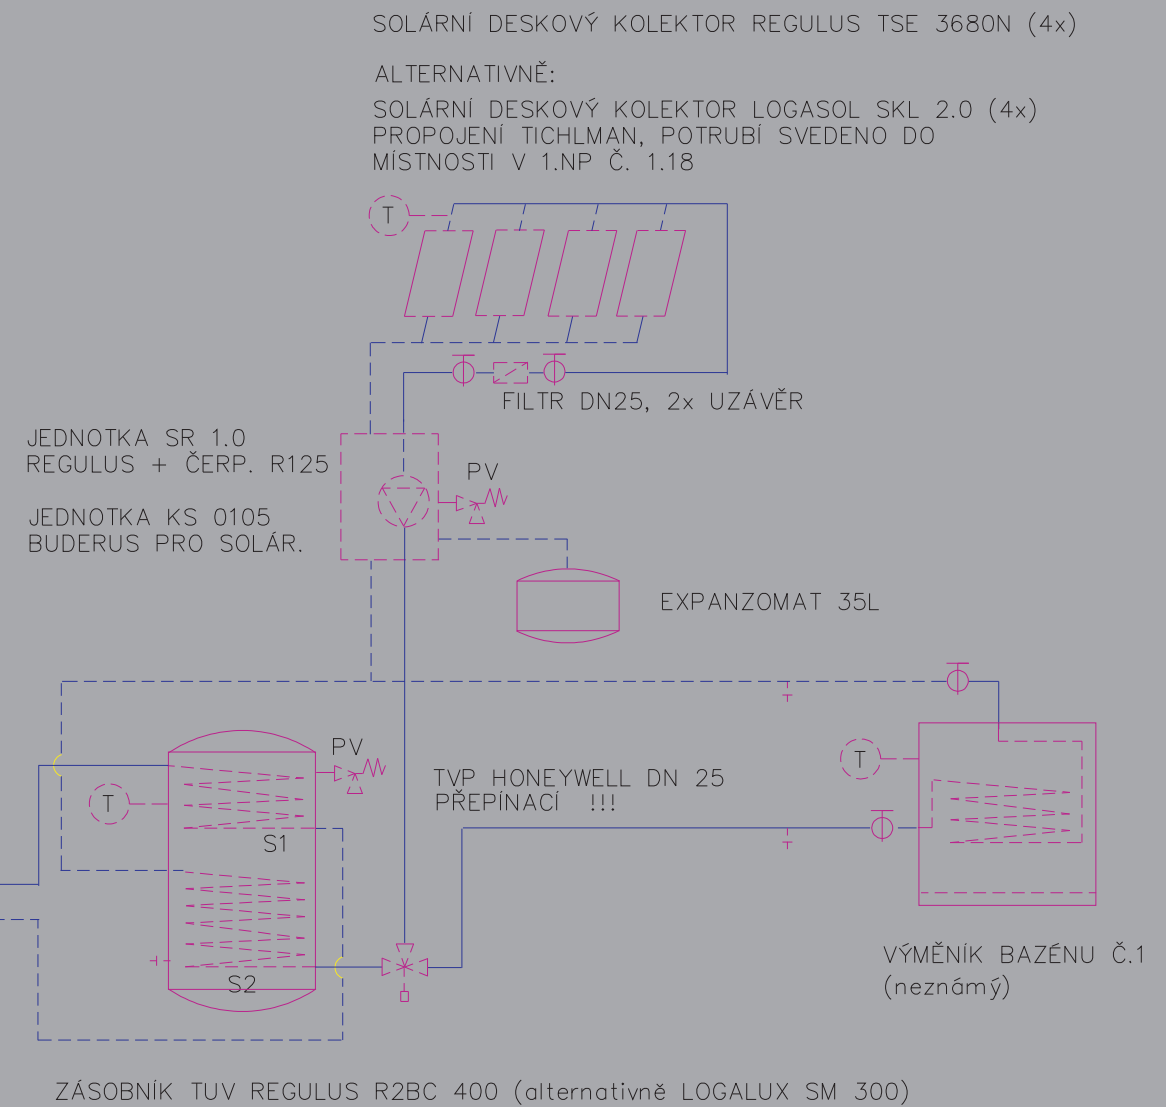


# VYTÁPĚNÍ DOMU, BAZÉNU A TUV KONDENZAČNÍM KOTLEM A SOLÁRNÍMI PANELE

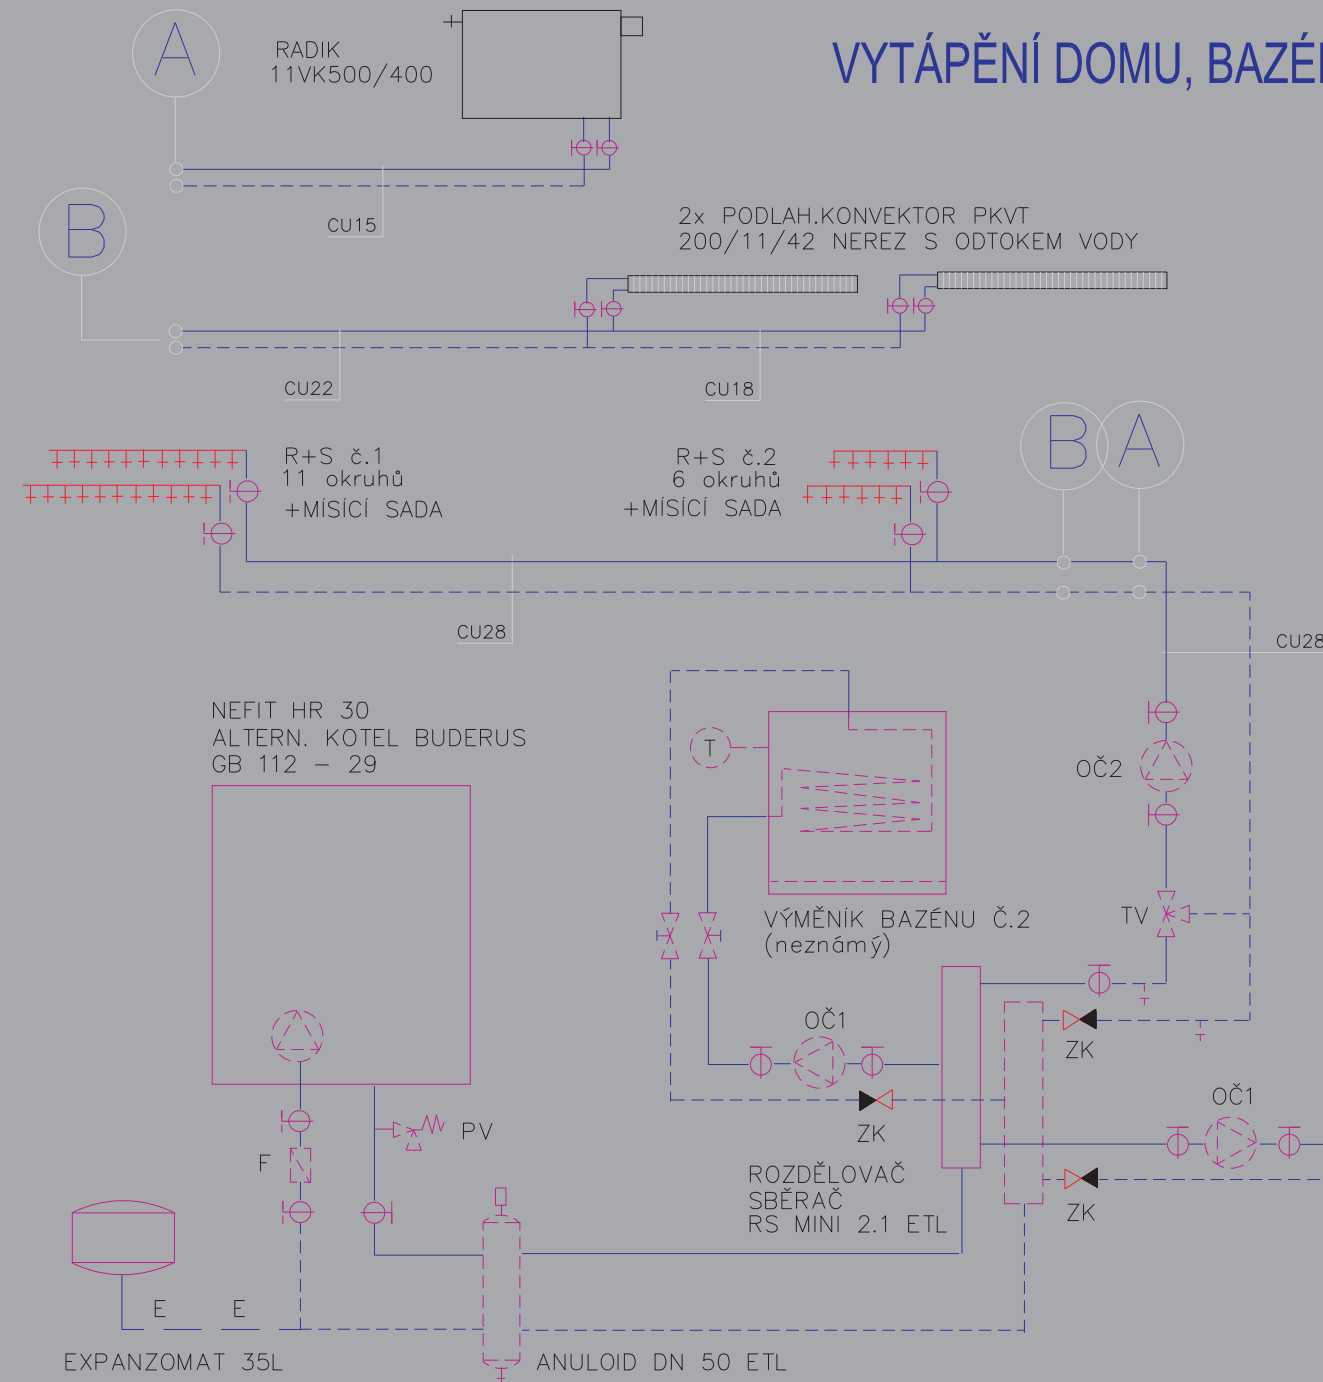

- OČ1 WILO STAR 25/4
- OČ2 WILO STAR E
- TV TŘÍCESTNÝ VENTIL DN25 PRO SERVOPOHON
- T TEPLOTNÍ ČIDLA (TERMOSTATY)
- F FILTR DN25
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA DN25

REGULACE JE SLOŽENA Z:  
 EKVIKTERMNÍ REGULACE ECOMATIC EMC 2.1  
 DRŽÁK S PROSTOR. ČIDLEM R+HV  
 ROZŠÍŘUJÍCÍ JEDNOTKA HW 4201 FM

PLYN. KOTEL JE NAVRŽEN JEN JAKO DOPLŇOVACÍ ZDROJ TEPLA PRO BAZEN V PŘECHODNÉM OBDOBÍ PRO PRODLOUŽENÍ JARNÍ SEZONY (BAZÉNOVÉHO KOUPÁNÍ)  
 doporučeno přidat jeden ekvitermní okruh pro bazén – a ostatní části domu na stávající ekv. okruh

## DŮLEŽITÁ POZNÁMKA O ODPOVĚDNOSTI PROJEKTANTA:

VZHLEDKEM K NEZNÁMÉMU DODAVATELI BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE A KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ NA VÝKONY A HYDRAUL. POMĚRY BAZ. VÝMĚNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ  
 NEOPOVÍDÁ PROJEKTANT ZA SOUVISLOSTI S VÝKONEM KOTLE, SOLÁRNÍM SYSTÉMEM A OSTATNÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

POZN.: NEOZNAČENÉ DIMENZE JSOU NAVRŽENY V PR. CU28

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TZB - www.KLONI.cz				Klon & Kol. s.r.o.
KLON & KOL., MASARYKOVO NÁM. 32, 680 01 BOSKOVICE				
VEDOUcí PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPOLUPRACOVAL:	
KLON	KLON			
INVESTOR:	MAN ELÉ ZUKALOVÍ, KOMENSKÉHO 38/15, BRNO			STAV. POVOLENÍ DATUM 01/2006
OBJEKT:	NOVOSTAVBA RD PRAHA, NOVOHRADSKÁ 115/8			MĚŘITKO: —
OBSAH:	SCHEMA – TOPENÍ			ČÍSLO VÝKRESU: 02